



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
Соната Т-5П, Соната ТЛ-5П
Паспорт

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой Соната Т-5П, Соната ТЛ-5П (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции с входным напряжением 100В.

Громкоговоритель выпускается в корпусе для монтажа в подвесной потолок.

2. Технические характеристики

Характеристики	Соната ТЛ-5П	Соната Т-5П
Номинальная шумовая мощность, Вт	Выбор 1/3/5	
Номинальное входное напряжение, В	100	
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц	120-16000	
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	92	
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	100	
Контроль по постоянному току	есть	нет
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	21	
Габаритные размеры, мм,	200x200x110	
Масса, кг, не более	0,55	
Диапазон рабочих температур, °С	-50 ... +50	
Срок службы, лет	10	

3. Подключение

- 3.1 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 3.2 Подключите линию оповещения в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1 с учетом требуемой мощности, указанных в таблицах 1 и 2.

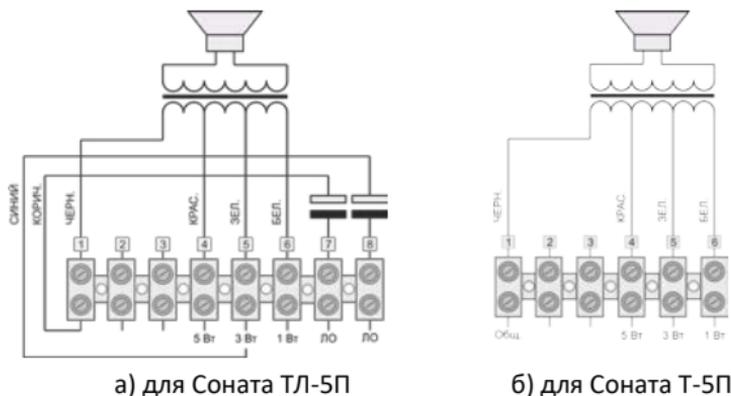


Рисунок 1. Схема подключения громкоговорителя

3.3 Таблица 1 Выбор требуемой мощности для Соната ТЛ-5П

Синий провод	Мощность [Вт]	Сопротивление [Ом]
Контакт №6	1	10 000
Контакт №5	3	3 300
Контакт №4	5	2 000

3.4 Таблица 1 Подключение требуемой мощности для Соната Т-5П

Синий провод	Мощность [Вт]	Сопротивление [Ом]
Контакты №1 и №6	1	10 000
Контакты №1 и №5	3	3 300
Контакты №1 и №4	5	2 000

3.5 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо в подвесном потолке сделать отверстие диаметром 110мм и в соответствии с рисунком 2 установить 4 дюбель-бабочки под саморез 3,5x55 по радиусу 80мм от центра отверстия.

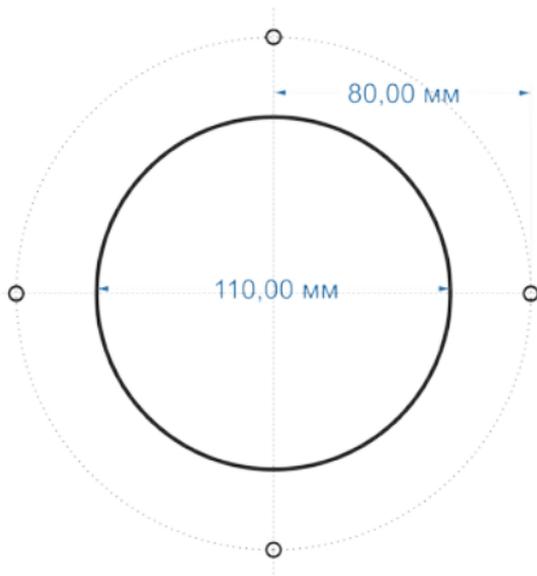


Рисунок 2. Крепление громкоговорителя

4. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой Соната Т _____

Зав№ _____ Дата изготовления _____

соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 и признан годным к эксплуатации.



7. Производитель

ООО "ВИСТЛ"

тел.: +7 (495) 178-05-52

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl-s.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.